


SCHEMAT TABLICY T5/1

System instalacji wewnętrznej TN-S
Sposób ochrony przeciwporażeniowej:
-podstawowa - przed dotykiem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia
-dodatkowa - przed dotykiem pośrednim szybkie wyłączanie zasilania
Stosować szafę wym 995x670x140, IP40-IK08
drzwi pełne z zamkiem mechanicznym

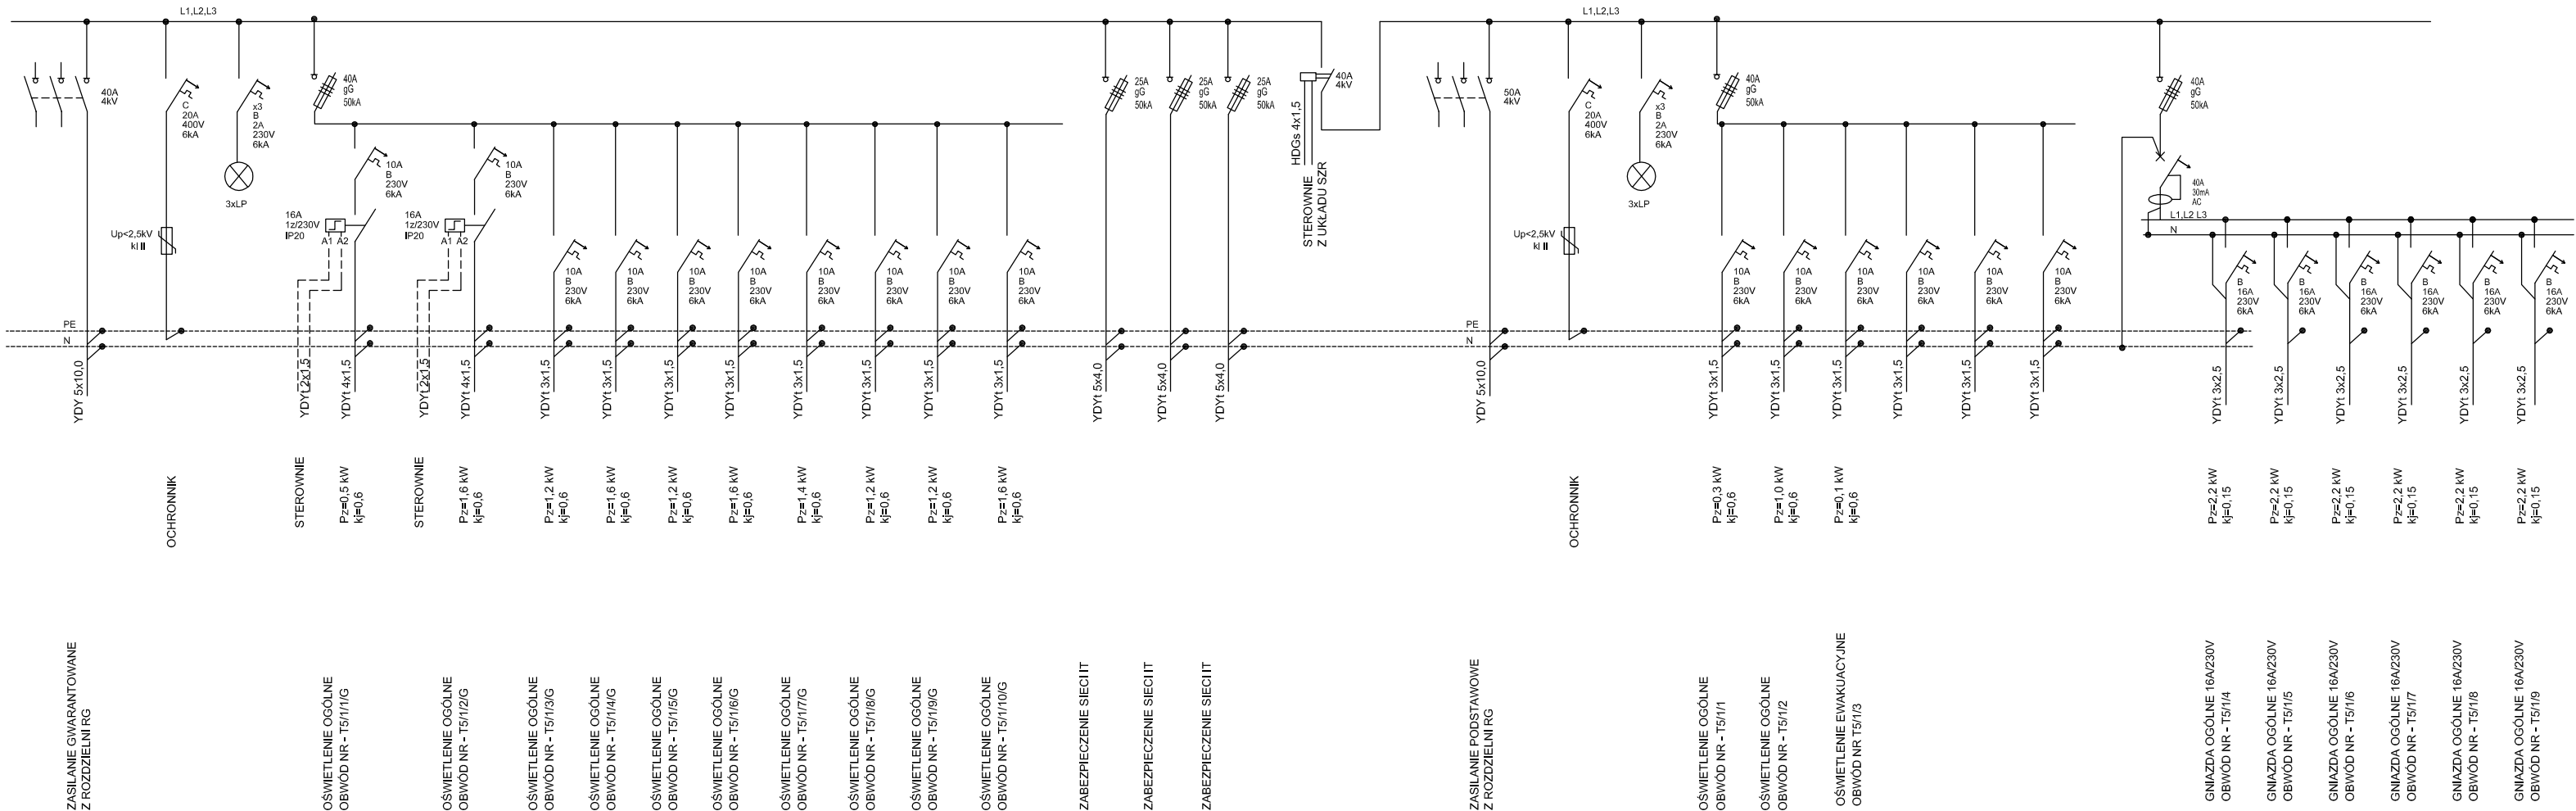

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ DROŹDŻYŃSKI ul.Konińska 18 , 61-041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57					
INWESTOR:	Ars Medical Sp. z o.o. Aleja Wojska Polska 43, 64-920 Pila				
TEMAT:	Projekt rozbudowy Szpitala Ars Medical w Pile działka nr 26/23 SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNEJ T5/1				
AUTOR:	mgr inż. Wiesław Kapłon	ELEKTRYCZNA	WKP0385/PWCE/09	PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Ryszard Miradecki	ELEKTRYCZNA	326/78/Pw		
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	DATA:	01.2012r.	REV:	01
		SKALA:	--	NR RYS:	E-39