


# SCHEMAT TABLICY T5/3

System instalacji wewnętrznej TN-S  
Sposób ochrony przeciwporażeniowej:  
-podstawowa - przed dotykiem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia  
-dodatkowa - przed dotykiem pośrednim szybkie wyłączenie zasilania  
Stosować szafę - wym 995x670x140, IP40-IP08  
drzwi pełne z zamkiem mechanicznym

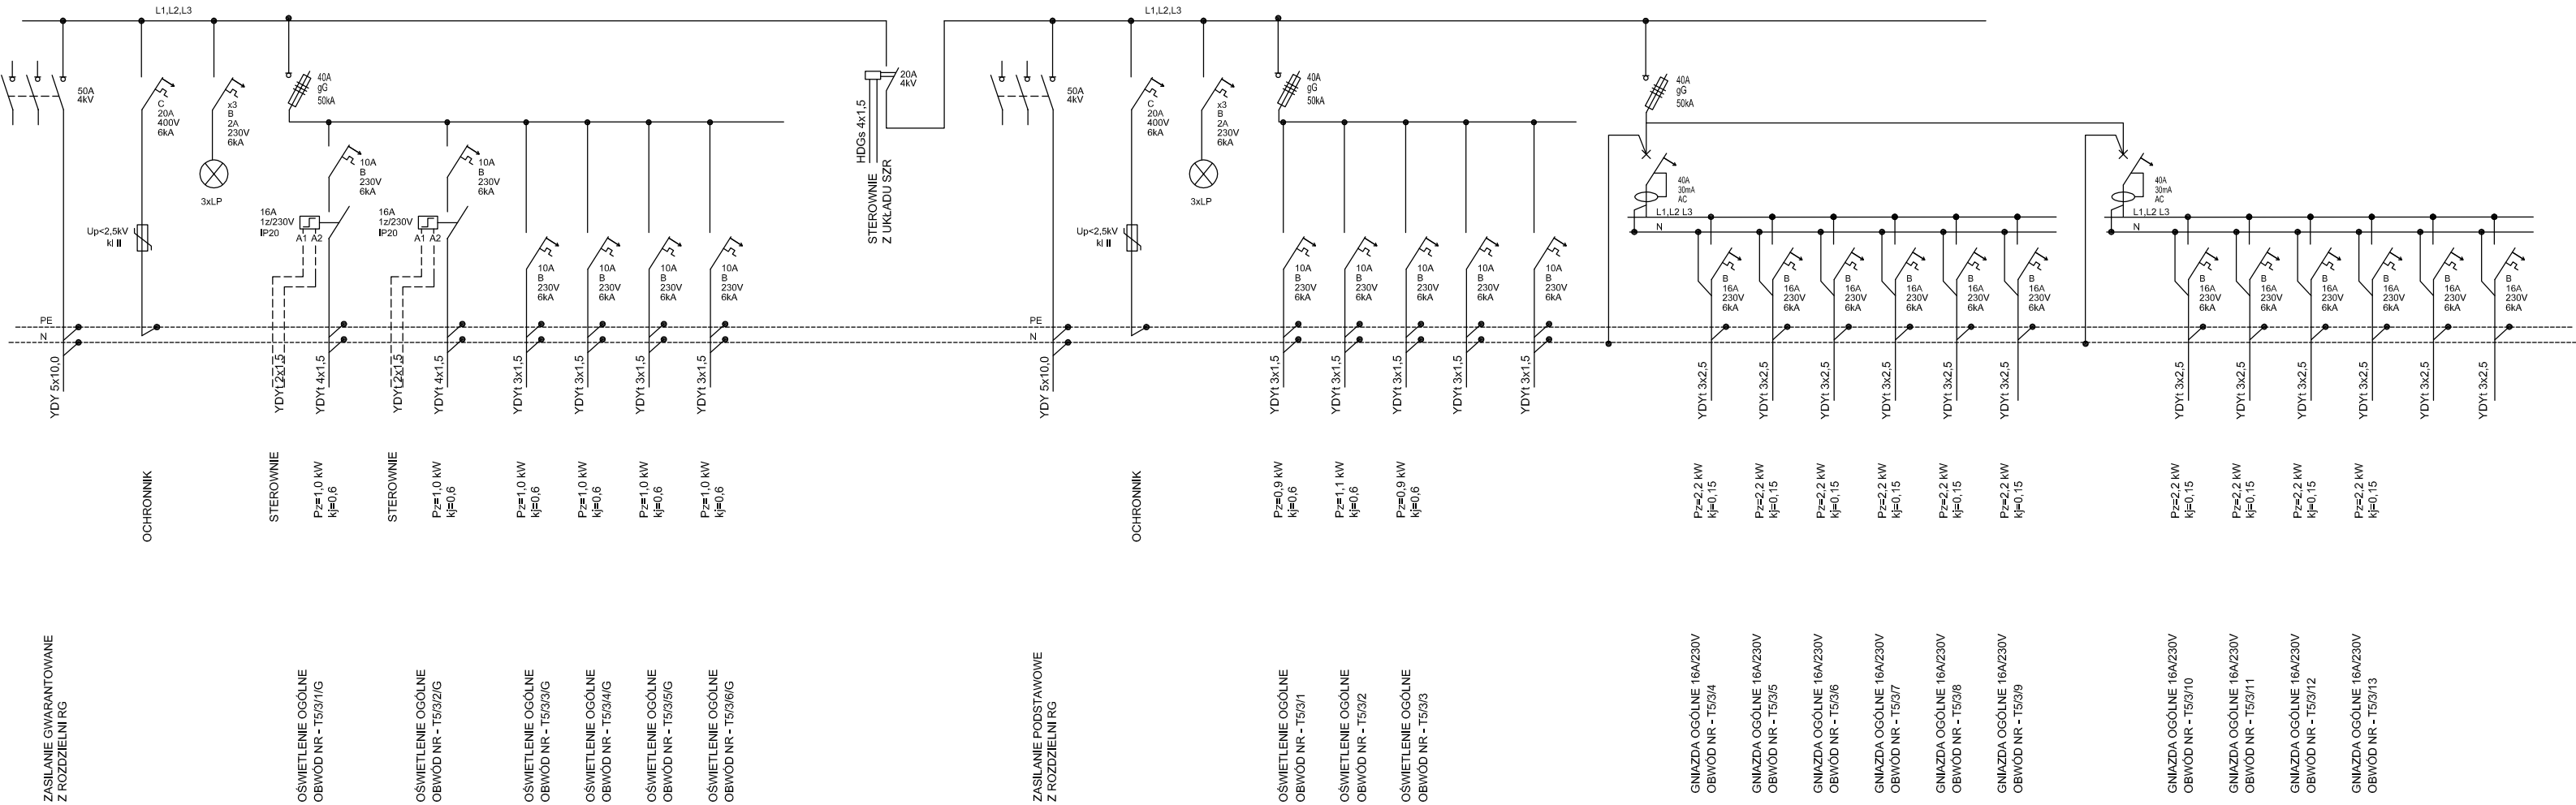

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ DROŻDŻYŃSKI ul.Konińska 18 , 61-041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57					
INWESTOR:	Ars Medical Sp. z o.o. Aleja Wojska Polskiego 43, 64-920 Pila				
TEMAT:	Projekt rozbudowy Szpitala Ars Medical w Pile działka nr 26/23 SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNEJ T5/3				
AUTOR:	mgr inż. Wiesław Kapłon	ELEKTRYCZNA	WKP0385/PWCE/09	PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Ryszard Miradecki	ELEKTRYCZNA	326/78/Pw		
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	DATA:	01.2012r.	REV:	01
		SKALA:	--	NR RYS:	E-41