


SCHEMAT TABLICY T5/3

System instalacji wewnętrznej TN-S
Sposób ochrony przeciwprężeniowej:
-podstawowa - przed dotykiem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia
-dodatkowa - przed dotykiem pośrednim szybkie wyłączenie zasilania
Stosować szereg wym 98G670x140, IP40-IP08
drzwi pełne z zamkiem mechanicznym

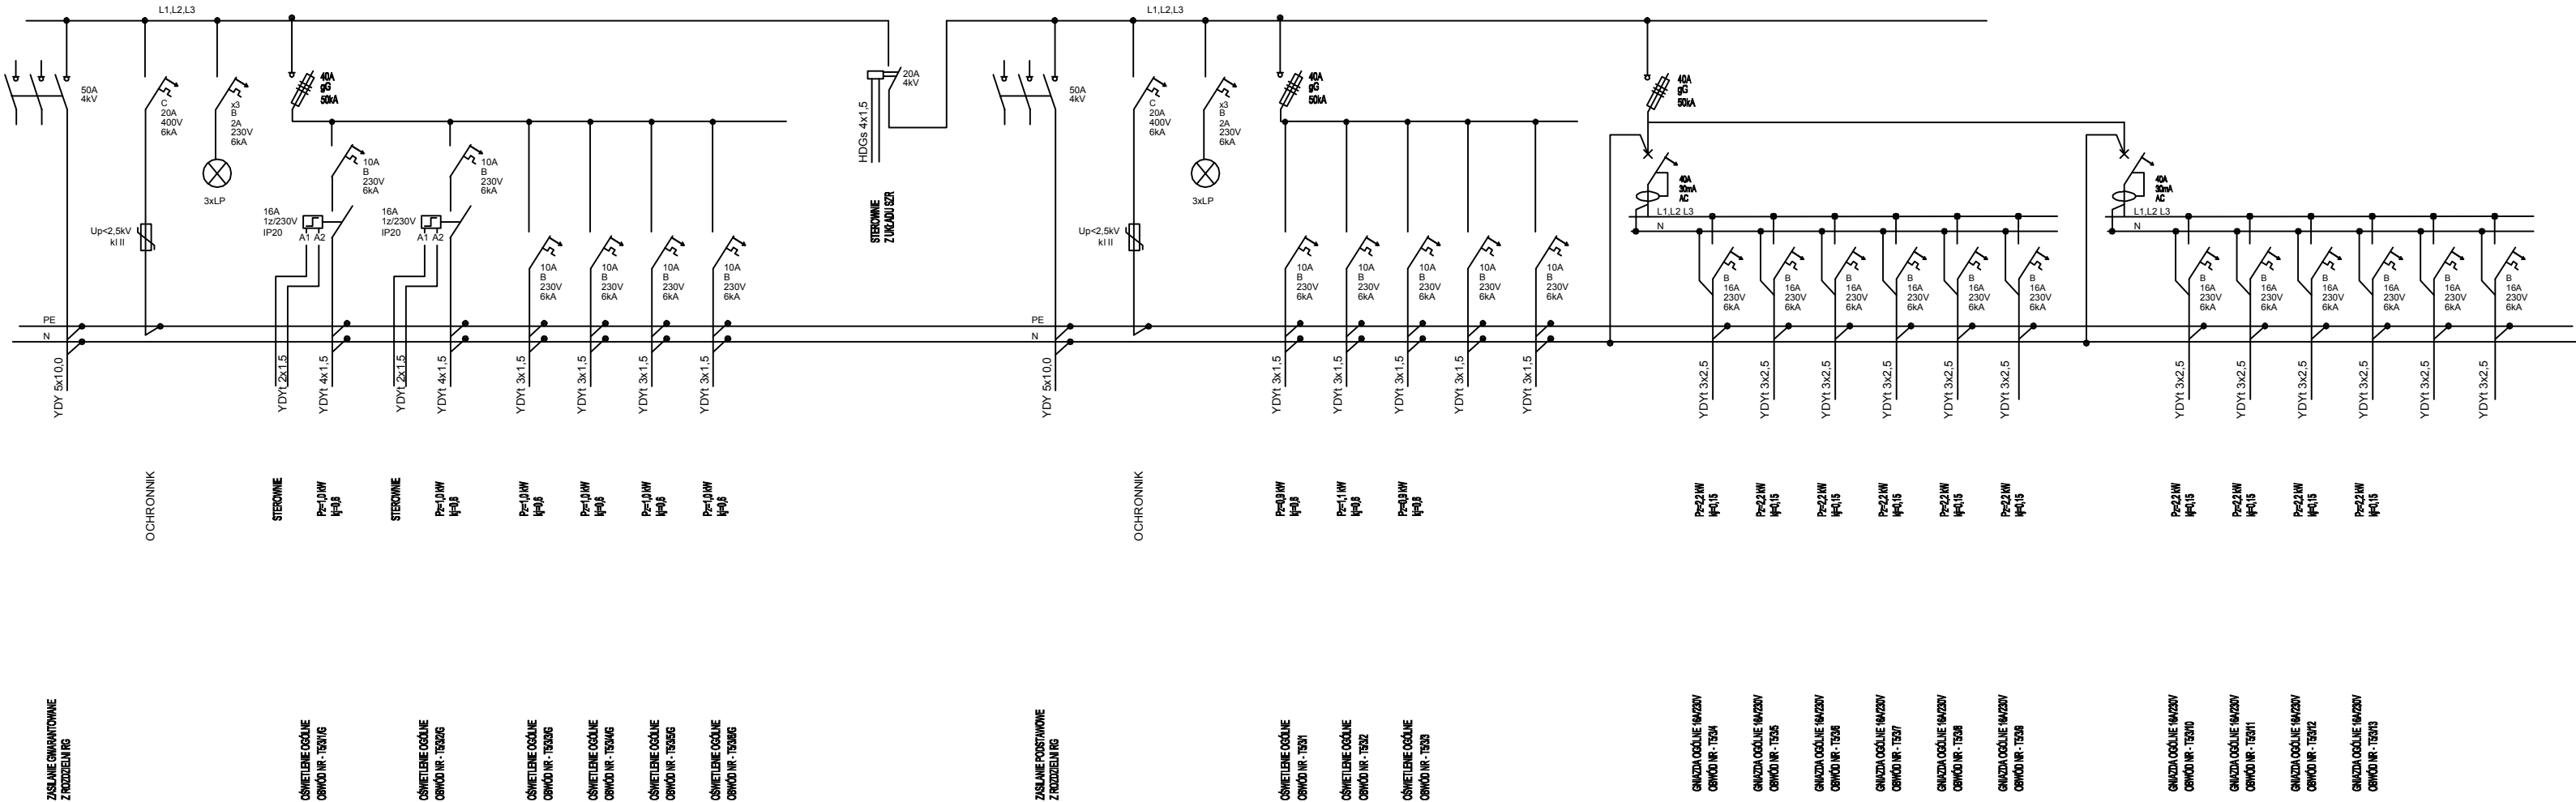

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ DROŹDŻYŃSKI ul.Konińska 18 , 61-041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57				
INWESTOR:		Ars Medical Sp. z o.o. Aleja Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła		
TEMAT:		Projekt rozbudowy Szpitala Ars Medical w Piłe dz.nr 1415 -projekt zamienny w obrębie Vp. SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNEJ T5/3		
AUTOR:	mgr inż. Wiesław Kapien		SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
			ELEKTRYCZNA	WKP/386/PWO/08
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. Ryszard Mioducki		
BRANŻA:		DATA:	REV:	SKALA:
ELEKTRYCZNA		07.2014r.	01	1:50
				NR RYS.: E3