


SCHEMAT TABLICY T5/1

System instalacji wewnętrznej TN-S
Sposób ochrony przeciwprzebieżeniowej:
-podstawowa - przed dotykiem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia
-dodatkowa - przed dotykiem pośrednim szybkie wyłączenie zasilania
Stosować szafę wym 985x670x140, IP40-4x08
drzwi pełne z zamkiem mechanicznym

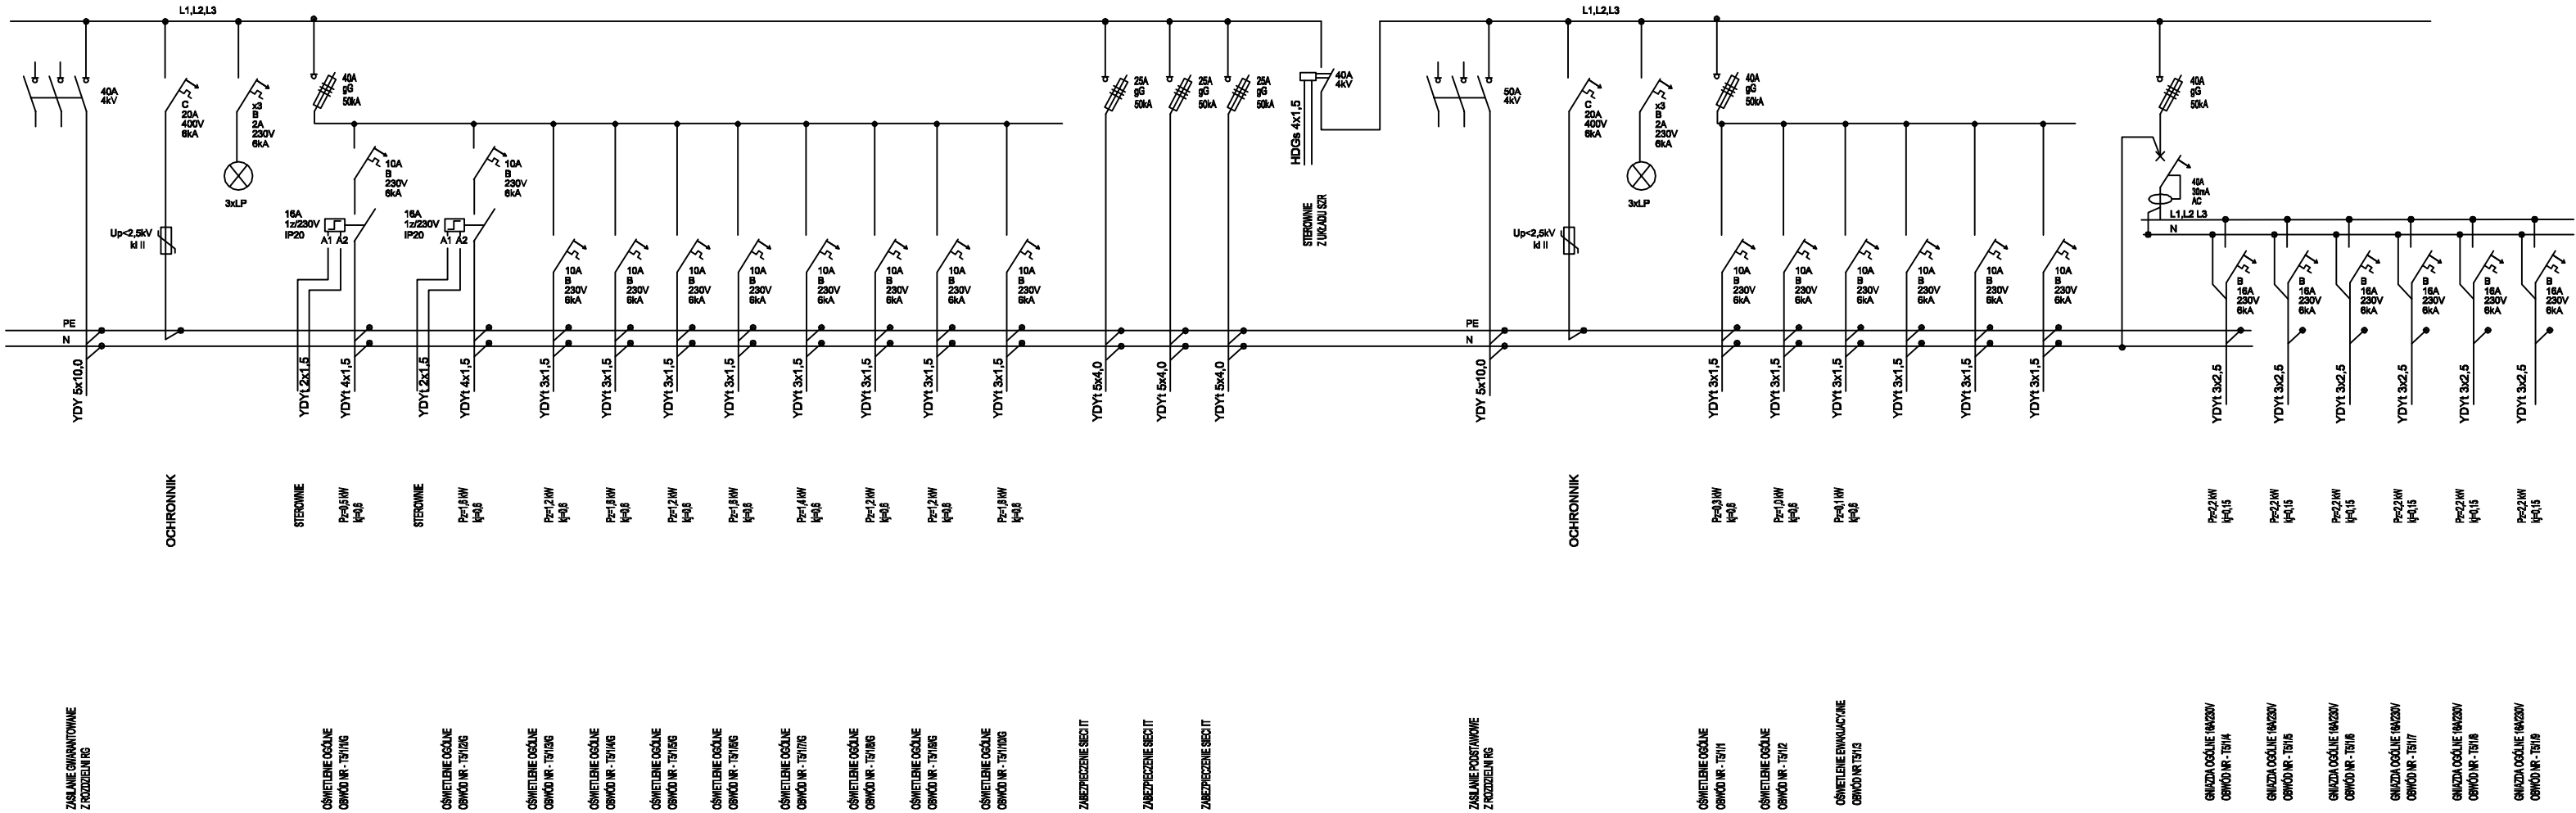

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ DROŻDŻYŃSKI ul.Konińska 18 , 61-041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57						
INWESTOR:		Ars Medical Sp. z o.o. Aleja Wojska Polska 43, 64-920 Pila				
TEMAT:		Projekt rozbudowy Szpitala Ars Medical w Pile działka nr 26/23 SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNEJ T5/1				
AUTOR:		mgr inż.Wiesław Kaptan		ELEKTRYCZNA	WKP0385/PWCE09	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż.Ryszard Miranidecki		ELEKTRYCZNA	328/78/Pw	
BRANŻA:		DATA:		REV:	SKALA:	NR RYS.
ELEKTRYCZNA		07 2014		01		7